

Bestellanlage Innen
für beids. Aufsatzfüllungen
Angaben zur Innenseite

Firma:

JB BAUMEISTER
FENSTER, HAUSTÜREN, WINTERGÄRTEN
Josef Baumeister GmbH | Störtebussstraße 12 | 46325 Borken
Telefon: 02061 9090-0 | vertrieb@baumeister-garten.de

Ihre Bestell-Nr.: **Günemann**

Ihre Kommission: **52967**

Datum: **15.08.19**

Kunden-Nummer: **12091**

Ansprechpartner: **Peter Haasler**

Terminwunsch: **36KW**



Es gelten die jeweils aktuellen
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
der Firma adeco Türfüllungstechnik GmbH.

☒ Bohungen bzw. Aussparung Türbänder
linke Seite (Innenansicht)*

☐ ZWEI
Türbänder

☐ DREI
Türbänder




Bohungen bzw. Aussparung Türbänder
rechts Seite (Innenansicht)*

☐ ZWEI
Türbänder

☐ DREI
Türbänder

☒ PZ-Bearbeitung: Standard
Ø oben 21 mm / Höhe 36 mm / Ø unten 15 mm

☐ PZ-Bearbeitung: Individuell
Bitte Maße angeben

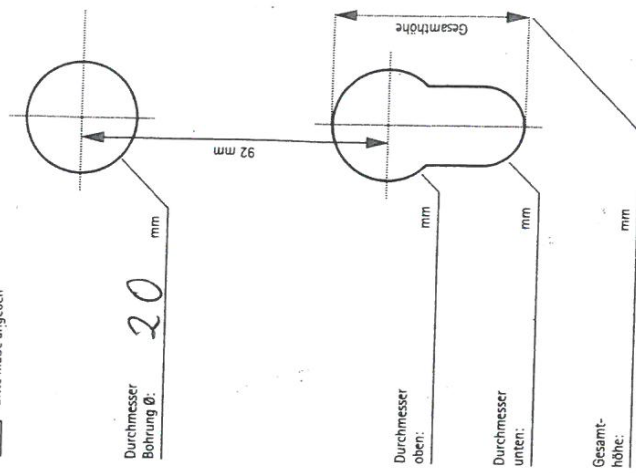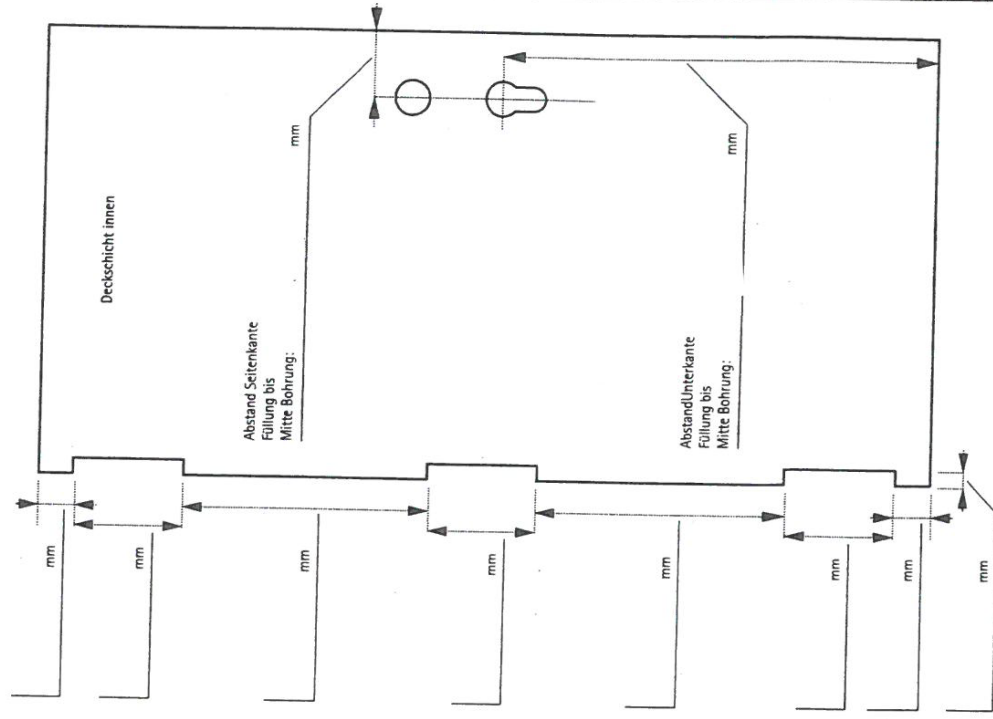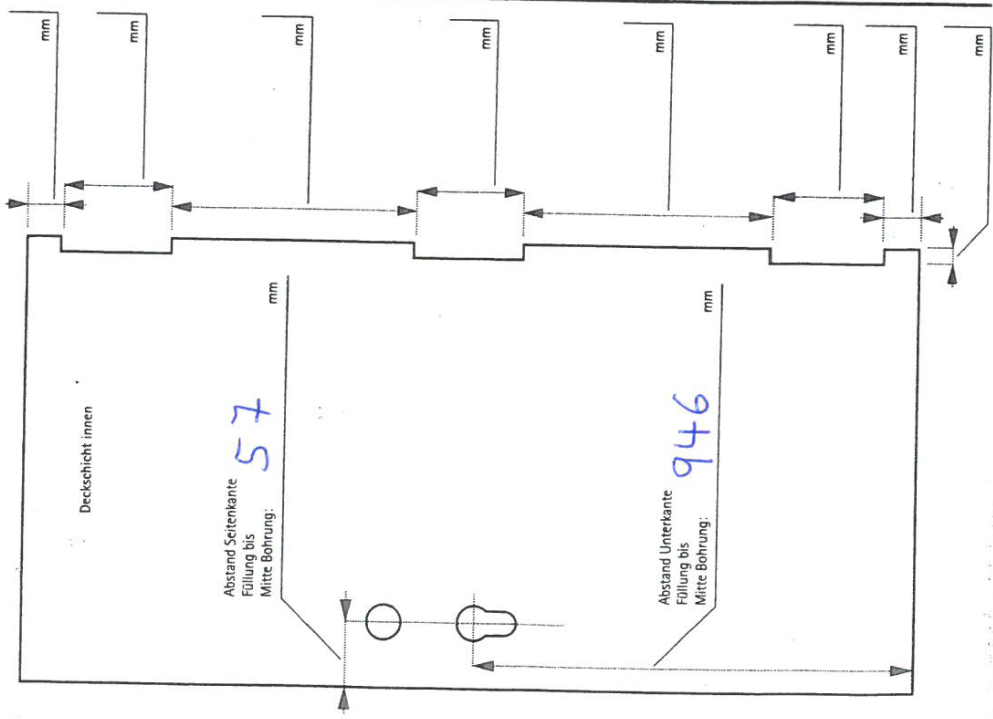

*Die Darstellung ist in den Proportionen nicht naturgetreu

Bestellanlage Außen
für Aufsatzfüllungen
Angaben zur Außenseite

JB BAUMEISTER
FENSTER, HAUSTÜREN, WINTERGÄRTEN
Johannes Baumeister GmbH | Siemensstraße 12 | 46325 Borken
Telefon: 02061 9090-0 | www.baumeister-borken.de

Ihre Bestell-Nr.: **Günthermann**

Ihre Kommission: **52967**

Kunden-Nummer: **12091** Ansprechpartner: **Peter Haasler**

Datum: **15.08.19**



Terminwunsch: **36KW**



Es gelten die jeweils aktuellen
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
der Firma adeco Türfüllungstechnik GmbH.

☐ Bohrung linke Seite
(Außenansicht)*

☒ Bohrung rechte Seite
(Außenansicht)*

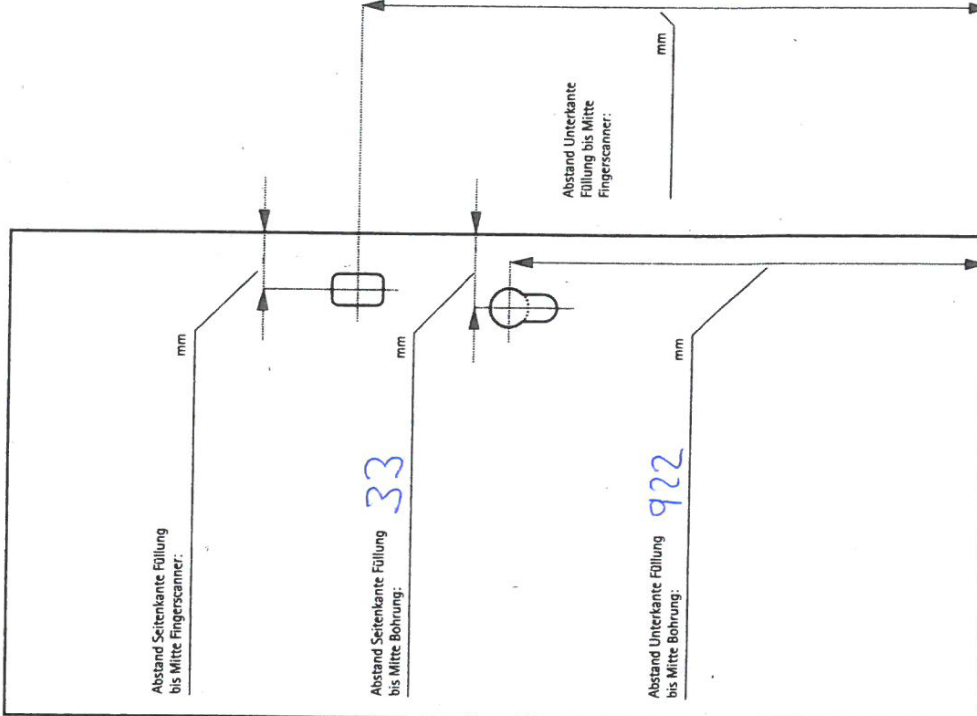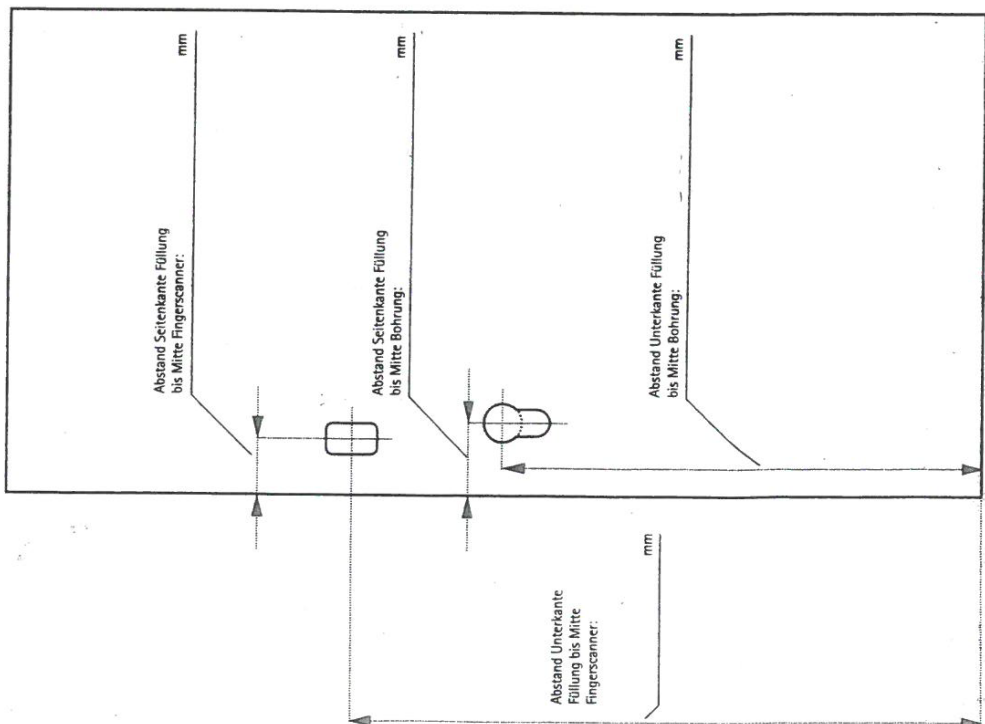

☐ PZ-Bearbeitung:
Ringrosettenform

Durchmesser
Bohrung Ø: mm

☒ PZ-Bearbeitung Profizylinderform: Standard
Ø oben 21 mm / Höhe 36 mm / Ø unten 15 mm

☐ PZ-Bearbeitung Profizylinderform: Individuell
Bitte Maße angeben

Durchmesser
oben: mm

Durchmesser
unten: mm

Gesamt-
höhe: mm

☐ Bearbeitung Fingerscanner: E-Key Integra
Breite 39,5 mm / Höhe 65 mm / Radius 5 mm

☐ Bearbeitung Fingerscanner: IDENCOM Biokey
Breite 38 mm / Höhe 49 mm / Radius 4 mm

☐ Bearbeitung Fingerscanner: Individuell
Bitte Maße angeben

Radius:
mindestens 2 mm

Breite: mm

Höhe: mm

* Die Darstellung ist in den Proportionen nicht naturgetreu