

Ein Service von: Heiko Ohff, Fa. Binné & Sohn
Ohff@binne.de 0172 8994268

Bauvorhaben:

HO-23-0036-00-C_DEG Kiel_Repenning_Sanierung Jahnstr._VAN2303102
Jahnstraße 3_24116 Kiel

Auftraggeber:

DEG Kiel
rbrunke@deg-dach.de
Tel : 0431 / 54027-41 -0 Fax : -49
Holzkoppelweg 21
24118 Kiel

Kommission:

DDM Carsten Repenning
dachdeckerei.repenning@t-online.de
Tel : 04326 / 28820 - 57 Fax: - 58
Mittelmaaßener Weg
24601 Stolpe

Volumen: 5,194 m³ (Ges) 3,206 m³ (Gef) 1,988 m³ (vollfl. U.)

Gefälleplatten: EPS 031 DAA dh 1,0x1,0 150kPa (Duripor 031 dh 150kPa)
vollfl. Unterl.: PIR Alu F4 WLS 023 -150 kPa, ohne Falz, 40 & 50mm

Gefälle:	1,50%	Enertherm 023:	40 mm
min. Höhe:	20 mm	min. Höhe:	60 mm
max. Höhe:	125 mm	max. Höhe:	165 mm
mittl. Dicke:	57,3 mm	mittl. Dicke:	97,3 mm

Freigabe zur Produktion gemäß den Hinweisen zur Gefälledachplanung und Lieferung:

Datum

Unterschrift Verarbeiter / Fachhandel / Planer

Rückmeldung bitte an: verkaufsteam-1@binne.de oder verkaufsteam-2@binne.de

Hinweise zur Gefälledachplanung und Lieferung:

Der Auftraggeber hat alle Daten der Gefälleplanung zur Freigabe der Fertigung zu prüfen. Dieses umfasst sämtliche Maße, Anzahl und Lage der Entwässerung, Gefällegebung sowie Dämmstoffstärken- und -qualität.

Dieses wird durch die Unterschrift auf Seite 1 dieser Unterlagen bestätigt.

Sollten Abweichungen festgestellt werden und/oder Unstimmigkeiten vorliegen, sind diese vor Erteilung der Genehmigung schriftlich mitzuteilen und in den Planungsunterlagen von Binné & Sohn an entsprechender Stelle einzutragen. Die erste Änderung ist kostenlos. Für jede weitere Änderung (ab Variante C) berechnen wir 50 €.

Nach einer durchgeführten Änderung ist eine erneute Freigabe erforderlich!

Bei einer Stornierung oder Änderung nach Freigabe und Bestellung, behalten wir uns vor, die tatsächlich entstandenen Kosten in Rechnung zu stellen.

Abschnitte von Gefälleplatten sind bei der Planung für eine weitere Verwendung berücksichtigt und müssen an geeigneter Stelle wieder verwendet werden. Sollte ein Verlegestart angegeben sein, muss dieser zwingend berücksichtigt werden. Die Gefälleplatten sind so weit möglich im Fugenversatz, gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik, zu verlegen.

Die Berechnung des U-Wertes ist eine kostenlose und unverbindliche Serviceleistung. Dieser ist allein für die von Binné & Sohn gelieferte Gefälledämmung errechnet. Das zusammengesetzte Bauteil Dach/Decke ergibt einen anderen U-Wert und ist vom Fachplaner zu berechnen und prüfen.

Unsere Dämmstoffe werden grundsätzlich durch Motorwagen-Hängerzug oder Jumbo-Hängerzug ohne Entladehilfe ausgeliefert. Entladung und Warenannahme erfolgen grundsätzlich durch den Empfänger. Abweichungen hiervon bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung mit Auftragsbestätigung. Es gelten die allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.

Lieferanschrift:

Straße, Hausnummer : _____

PLZ, Ort : _____

Kontakt, Telefon : _____

Entladung : _____

Gewünschter Liefertermin*: _____

*Der angegebene gewünschte Liefertermin ist ein Wunschtermin und unverbindlich, solange dieser nicht durch Binné & Sohn schriftlich bestätigt wurde.

Unsere Gefällepläne sind grundsätzlich allein für den Adressaten bestimmt. Das unerlaubte Vervielfältigen, sowie die unbefugte Weitergabe und eine Veröffentlichung oder anderweitige Verbreitung des Inhalts ist ausdrücklich verboten.

vollflächige Unterlegung

PIR Alu F4 WLS 023 -150 kPa, ohne Falz, 40 & 50mm	40 mm	49,68 m²	1,99 m³
---	-------	----------	---------

Schnittliste (Duripor 031 dh 150kPa)

Art	Name	Stk	Höhe 1 mm	Höhe 2 mm	Größe (L*B) mm*mm	Volumen m³
Gefälle	1	13	20	35	1000 * 1000	0,358
	2	11	35	50	1000 * 1000	0,468
	3	9	50	65	1000 * 1000	0,518
	4	7	65	80	1000 * 1000	0,508
	5	5	80	95	1000 * 1000	0,438
	6	3	95	110	1000 * 1000	0,308
	7	1	110	125	1000 * 1000	0,118
Gefälle		49	mittl. Dicke	55,4		2,716

Art	Name	Stk	Höhe 1 mm	Höhe 2 mm	Größe (L*B) mm*mm	Volumen m³
Grat	G1	1	20	35	1000 * 1000	0,025
	G2	1	35	50	1000 * 1000	0,040
	G3	1	50	65	1000 * 1000	0,055
	G4	1	65	80	1000 * 1000	0,070
	G5	1	80	95	1000 * 1000	0,085
	G6	1	95	110	1000 * 1000	0,100
	G7	1	110	125	1000 * 1000	0,115
Grat		7	mittl. Dicke	70,0		0,490

Zusammenfassung

Gesamt Gefälle	mittl. Dicke:	55,4mm	49,00m ²	2,716m ³
Gesamt Kehl/Grat	mittl. Dicke:	70,0mm	7,00m ²	0,490m ³
Gesamt	mittl. Dicke:	57,3mm	56,00m ²	3,206m ³
vollfl. Unterl.	mittl. Dicke:	40,0mm	49,68m ²	1,988m ³
Gesamt	mittl. Dicke:	97,3mm		5,194m ³


Bauphysik:

Dachfläche	49,50m ²
Gewicht	152 kg
U min	0,18 W/(m ² * K)
U max	0,42 W/(m ² * K)
U [DIN 6946]	0,30 W/(m² * K)

Der U-Wert von 0,30 W/(m² * K) entspricht einer durchgehend ebenen Dämmstoffdicke von 103 mm mit WLG=031.

Achtung: Die Berechnung innerhalb eines zusammengesetzten Bauteils erfordert eine erneute Bewertung des effektiven U-Wertes!

Querschnitt

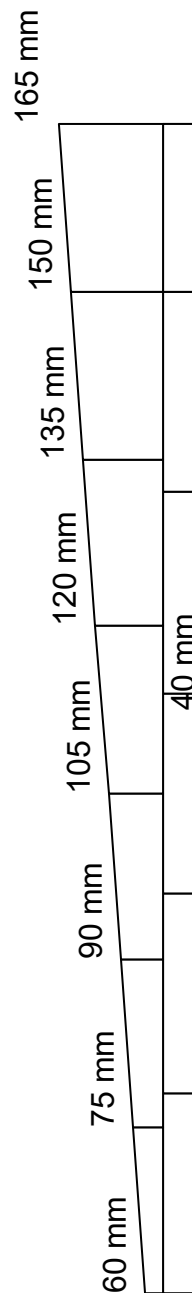

Gefälledämmplan

