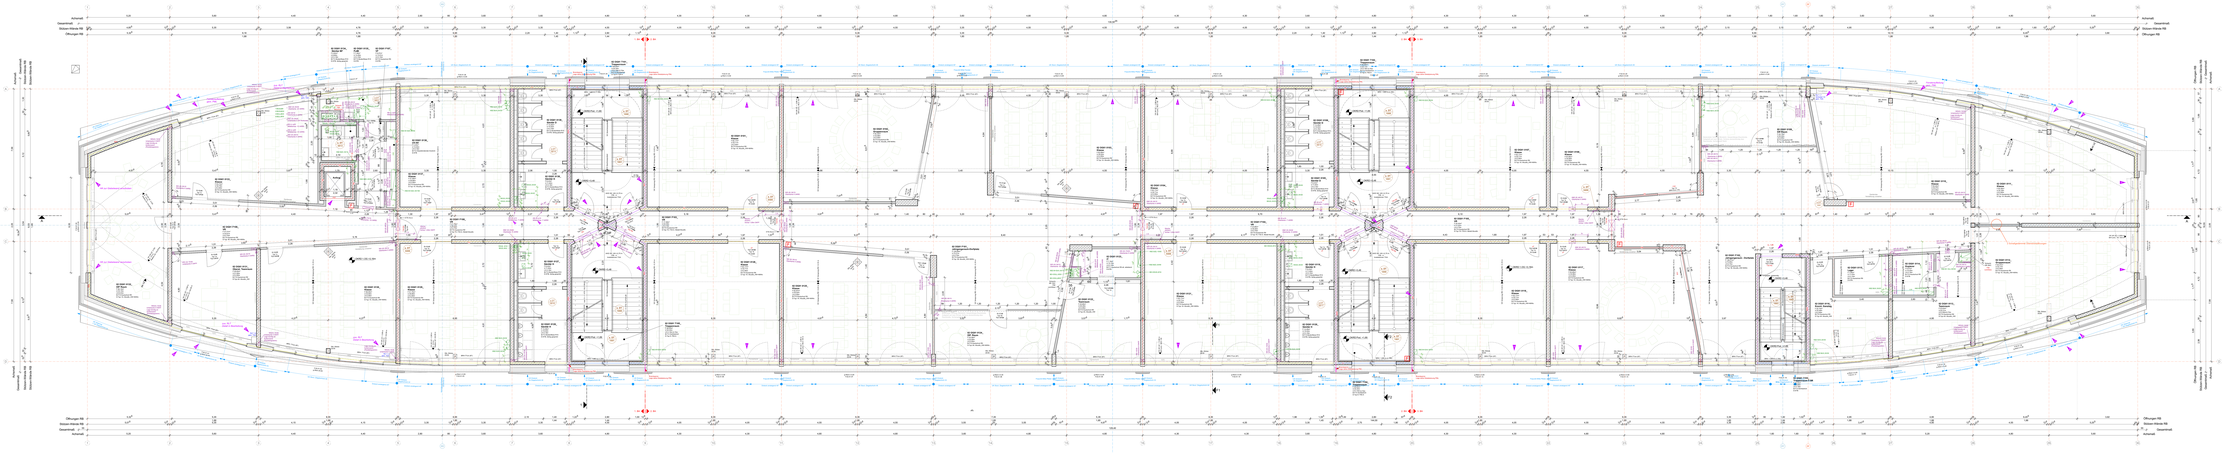

HINWEIS:
Alle Maßgeblichen technische Angaben lt. Brandschutzplanung Büro Nu-M, Marcusfeld, Hd. OK

HINWEIS:
Übernahme S+D aus Planung IGT, Ind. I

HINWEIS:
Alle Maße sind Gesetzt durch PMC
Nachrichtliche Übernahme in die Ausführungsplanung

Sanitärbox	Wand
Stb-Fertigteil	Pugi
Dämmung hart	Holz
Dämmung weich	Gabion
Permeabelmörtel	Trockenbau
Erdreich	Gründach
	Glasendfen

CLASSIFICATION

RW	RENOVIERUNGSBEREICH
NB	NEUBAUBEREICH
BE	BESTANDSBEREICH
AB	ABBRUCHBAUTEIL
AE	ABBRUCHBEREICH
UE	UNTERSUCHUNGSBEREICH
GR	GRÜNFLÄCHE
TGF	TECHNISCHE GEBÄUDEFUNKTION
BF	BEFESTIGUNG
VF	VERSIEGELUNG
SF	SICKERFUGE
WF	WASSERFUGE
EF	ENERGIEFUGE
BF	BEWEGUNGSFUGE
TF	TRENNFUGE
VF	VERSORGUNGSFUGE
EF	ENTSORGUNGSFUGE
KF	KOMMUNIKATIONSFUGE
SF	SICHERHEITSFUGE
BF	BRANDFUGE
TF	TRENNFUGE

BRANDSCHUTZ

F30	Feuerbeständig 30 - Anforderungsklasse
F60	Feuerbeständig 60 - Anforderungsklasse
F90	Feuerbeständig 90 - Anforderungsklasse
F90-AB	Feuerbeständig 90 - Anforderungsklasse, Außenbauteil
K2 30	Brandschutzklappe 30 Minuten feuerbeständig
K2 90	Brandschutzklappe 90 Minuten feuerbeständig
RWA	Rauchwarnmelder
RAUCHSCHUTZTÜR	Rauchschutztür
FEUERSCHUTZTÜR	Feuerschutztür
T30	Feuerschutztür 30 Minuten feuerbeständig
T30-RS	Feuerschutztür 30 Minuten feuerbeständig, Rauchdicht
T30-RS-DM	Feuerschutztür 30 Minuten feuerbeständig, Rauchdicht, Dauermagnet
T30-RS-DM-FAS	Feuerschutztür 30 Minuten feuerbeständig, Rauchdicht, Dauermagnet, Feuerwehrschließung
T30-RS-FAS	Feuerschutztür 30 Minuten feuerbeständig, Rauchdicht, Feuerwehrschließung
T30-FAS	Feuerschutztür 30 Minuten feuerbeständig, Feuerwehrschließung
T30-DM	Feuerschutztür 30 Minuten feuerbeständig, Dauermagnet
T30-DM-FAS	Feuerschutztür 30 Minuten feuerbeständig, Dauermagnet, Feuerwehrschließung
T30-DM-RWA	Feuerschutztür 30 Minuten feuerbeständig, Dauermagnet, Rauchwarnmelder
T30-RS-DM-RWA	Feuerschutztür 30 Minuten feuerbeständig, Rauchdicht, Dauermagnet, Rauchwarnmelder
T30-RS-RWA	Feuerschutztür 30 Minuten feuerbeständig, Rauchdicht, Rauchwarnmelder
T30-RWA	Feuerschutztür 30 Minuten feuerbeständig, Rauchwarnmelder

DIE PLÄNE SIND NUR IN ZUSAMMENHANG MIT DEM GEPRÜFTEN STATIK, DEM BRANDSCHUTZKONZEPT SOWIE DEN BRANDSCHUTZPLÄNEN GÜLTIG.

HINWEISE BEACHTEN

ALLGEMEINE ANMERKUNGEN/ANFORDERUNGEN zu NEUBAU und ZU PRÜFEN:

- Leitungsführungen sind in der Ausführung mit den Bestandsplänen zu erstellen.
- Die Lüftungsleitungen sind mit Brandschutzklappen zu versehen.
- Die Lüftung darf nicht durch andere Brandabschnitte führen.
- Die Lüftung darf nicht durch andere Nutzeinheiten führen.
- Die Lüftung darf nicht durch andere Nutzeinheiten versorgt werden. Ausnahmen sind zu prüfen. - Technische Leitungen / Installationen dürfen nicht durch andere Nutzeinheiten führen. Ausnahmen sind zu prüfen. - Die Lüftung darf nicht durch andere Nutzeinheiten versorgt werden. Ausnahmen sind zu prüfen. - Die Lüftung darf nicht durch andere Nutzeinheiten führen. Ausnahmen sind zu prüfen. - Die Lüftung darf nicht durch andere Nutzeinheiten versorgt werden