
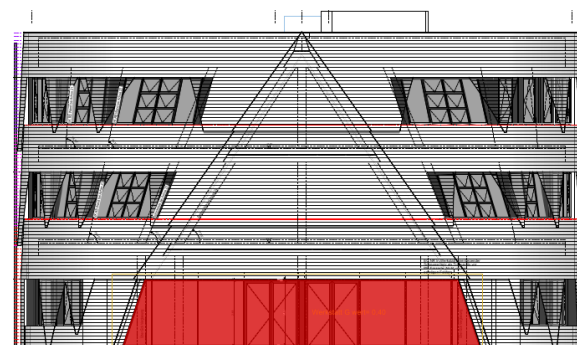


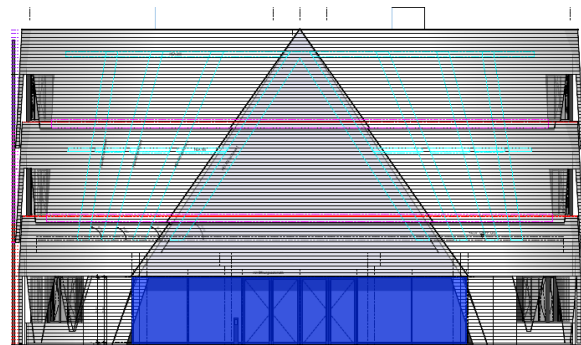

Anforderungen Sonnenschutz

■ g-Wert der Verglasung: 0,30 [-] zzgl.
innenliegendem Sonnenschutz (Fc-Wert: 0,65 [-])

■ g-Wert der Verglasung: 0,40 [-] zzgl.
innenliegendem Sonnenschutz (Fc-Wert: 0,65 [-])



■ g-Wert der Verglasung: 0,50 [-] zzgl.
innenliegendem Sonnenschutz (Fc-Wert: 0,65 [-])

■ g-Wert der Verglasung: 0,40 [-]

■ g-Wert der Verglasung: 0,50 [-]

■ g-Wert der Verglasung: 0,40 [-] zzgl.
innenliegendem Sonnenschutz (Fc-Wert: 0,65 [-]),
Nachtauskühlung nicht erforderlich

Eine Gültigkeit der hier aufgeführten g-Werte sowie Sonnenschutzvorrichtungen aller transparenten Bauteile besteht nur, sofern allen Gebäudebereichen (mit Ausnahme der Flure, WC's und Technikräume) eine nächtliche Auskühlung (erhöhte Nachtlüftung mit $n \geq 2/h$) gewährleistet wird. Ausgenommen sind Bauteile, die entsprechend kenntlich gemacht sind, dass dies nicht zwingend erforderlich ist.

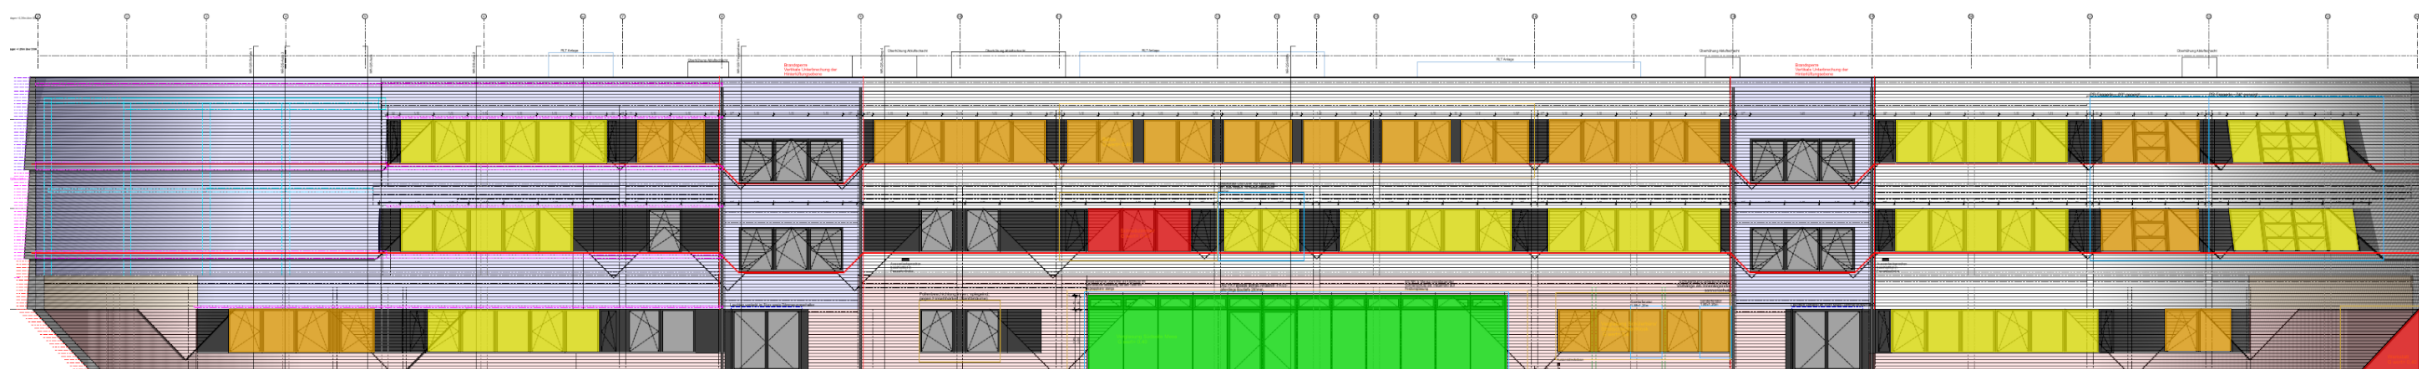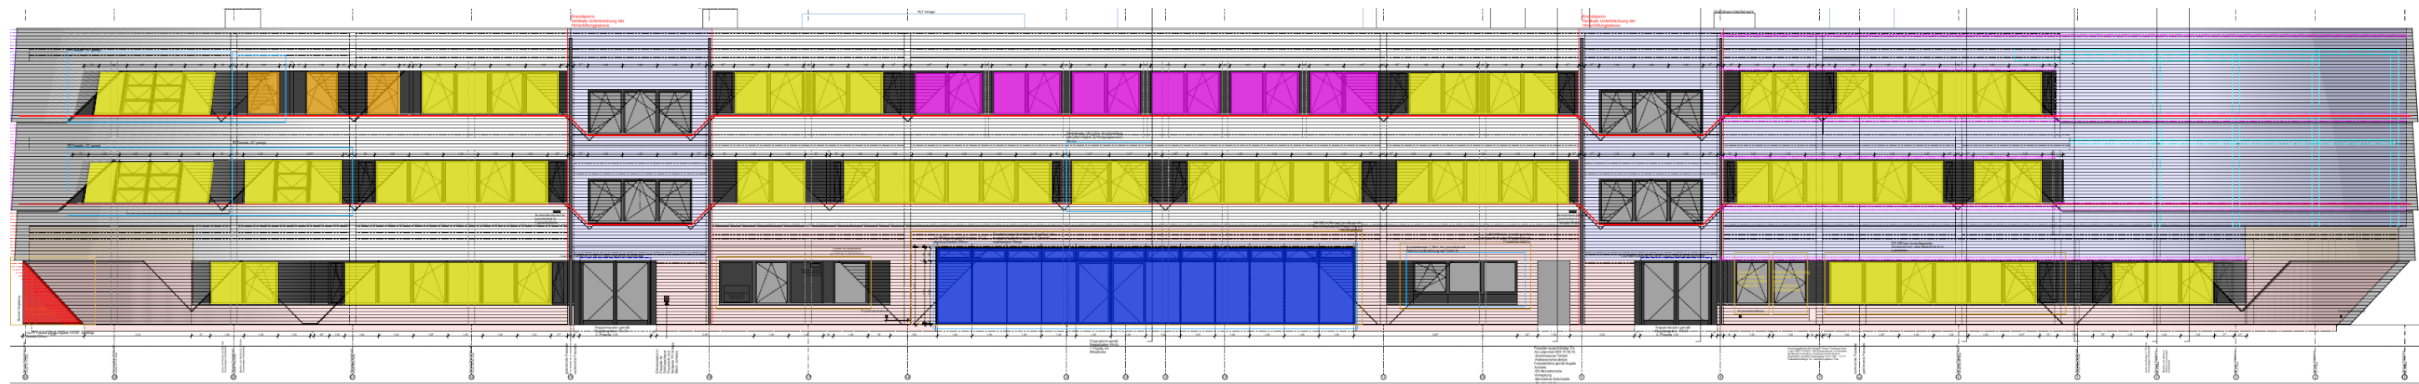

Übersichten in Ansichten Sommerlicher Wärmeschutz

Neubau einer Stadtteilschule - Kirchwerder
Nordriegel
Kirchenheerweg in 21037 Hamburg